



PODORYS

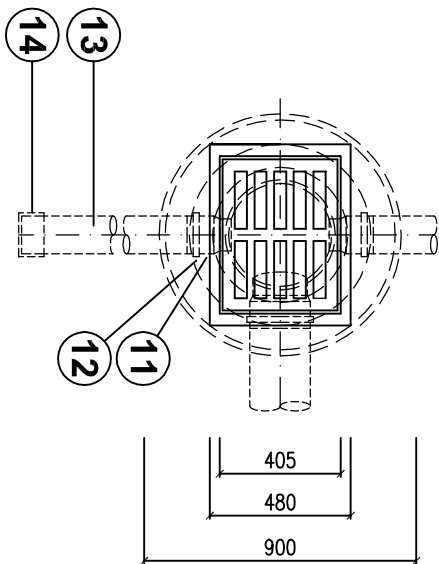

PRIEČNY REZ

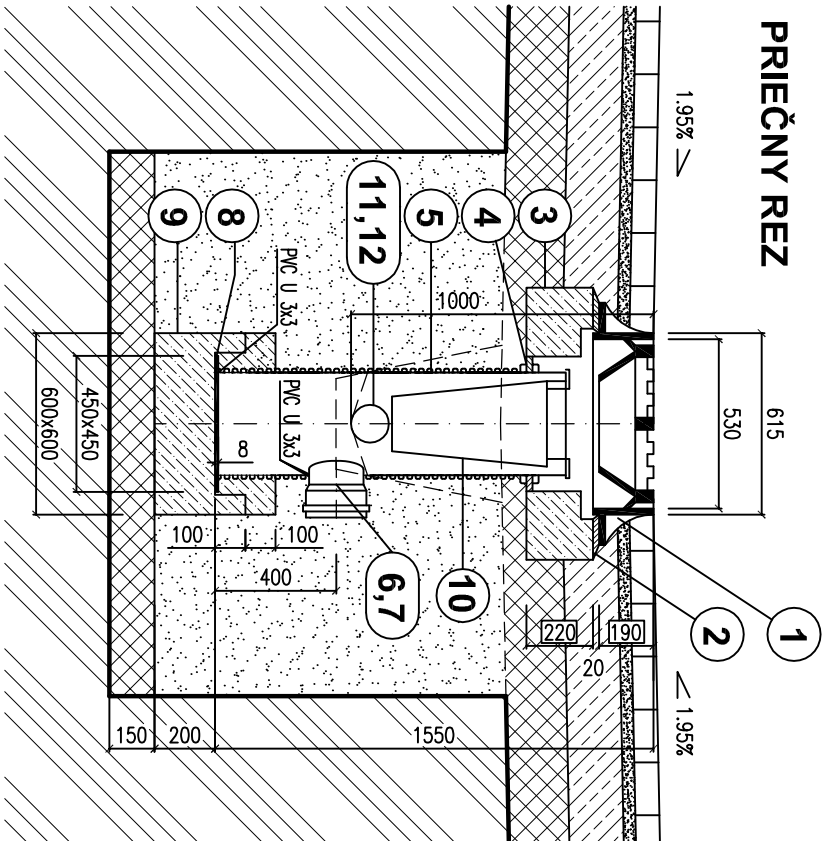

VÝPIS POUŽITÝCH PRVKOV A MATERIÁLOV			
ČÍSLO	NÁZOV	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
1	MREŽA S NALEPKOU STN 13 6331	2 ks	
2	CEMENTOVÁ MALTA		
3	ROZMÁŠAČI PRSTENEC – CEM. BETÓN	2 ks	
4	GUMOVÝ TESNIACI KRÚŽOK CM 5220	2 ks	
5	KORUGOVANÁ RÚRA DN400	2 ks	
6	PVC – U HRDLO DN200	2 ks	
7	GUMOVÝ TESNIACI KRÚŽOK Ø200	2 ks	
8	PVC – U DOSKA 8x450x450	2 ks	
9	BETONOVÉ LOŽKO S KONZOLAMI (po osadení nadbetónovať 100 mm)	2 ks	
10	LAPAČ NEČISTOTÍ CB výška 575 mm	2 ks	
VÝPIS POUŽITÝCH PRVKOV A MATERIÁLOV - TRATIVOD			
11	PVC – U HRDLO DN125	4 ks	pripojenie ku vpuštu
12	GUMOVÝ TESNIACI KRÚŽOK Ø125	4 ks	pripojenie ku vpuštu
13	DRENAŽNÉ RÚRY Z PVC (PIPELIFE) DXZ125	29 m	
14	VÍČKO (PIPELIFE) DKM125	4 ks	na začiatku vetvy

POZNÁMKA:

VPUSŤ SA ULOŽÍ NA BETONOVÉ LOŽKO ROZMEROV 600x600x200 mm S KONZOLAMI. PO ULOŽENÍ SA OBETŇUJE DO VÝŠKY 200 mm. OBSYP SO ZHUTNENÍM SA VYKONÁ V ZMSLE PND 71 63016 – 4.
PRÍPOJKY OD VPUSŤI SA VZHLADOM KU ICH PLYTKÉMU ULOŽENIU OBETŇUJÚ. SPATNÝ ZÁSTP RHY ŠA MUŠÍ ZHUTNOVAŤ MALÝMI VIBRAČNÝMI ZHUTŇOVACÍMI MECHA-NIZMAMI, ABY NEDOŠLO K PRERUŠENIU PRÍPOJKY.